

INFO BLAD

Recoh-vert-MD / Dubbele Douchepijp beluchten



Beluchting van het afvoergedeelte tussen de stankafsluiter van de doucheplaats en de Recoh-vert / Douchepijp op de ontspanningsleiding (ont- en beluchtingsleiding) van de binnenriolering bevordert de doorstroming in de warmtewisselaar. Deze beluchting voorkomt ook dat, door onderdruk in de warmtewisselaar, het waterslot van de stankafsluiter wordt leeg geheveld.


Beluchting kan op twee manieren worden gerealiseerd:

1. een aansluiting op een ontspanningsleiding of standleiding (met ontspanningsleiding) van de riolering;
2. een beluchter.

Voorwaarden volgens ISSO publicatie 30.4.

Met beluchter

De beluchter moet vertikaal boven de warmtewisselaar worden gemonteerd en mag niet lager worden geplaatst dan 1 m onder de bovenzijde van de douchebak /-vloer. De beluchter moet bereikbaar zijn voor onderhoud. Bij onderhoud hoort ook de controle van de werking van de beluchter te worden meegenomen.

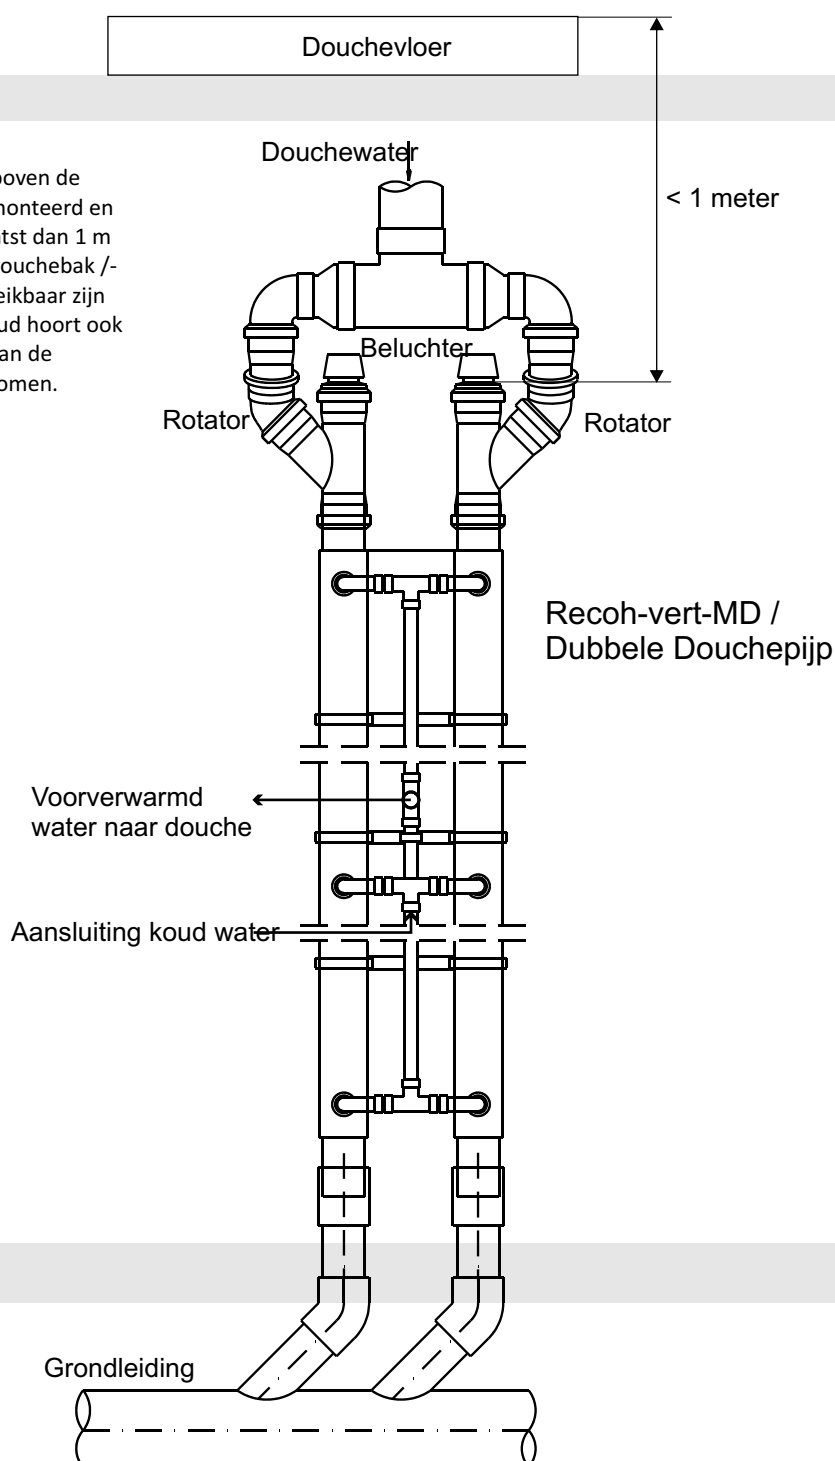

Via de standleiding

Ervoor waken dat bij gebruik van andere verbruikstoestellen, geen terugstroming van afvalwater kan plaatsvinden. De onderkant van de liggende beluchtungsleiding moet hoger liggen dan de bovenkant van de liggende afvoerleiding naar de Recoh-vert / Douchepijp. De liggende beluchtungsleiding wordt op de standleiding aangesloten op een niveau hoger dan 1m boven vloer waarop de douche is geplaatst. De aansluiting van de beluchtungsleiding op een standleiding vindt plaats onder een neerwaartse hoek van 45 graden.

